
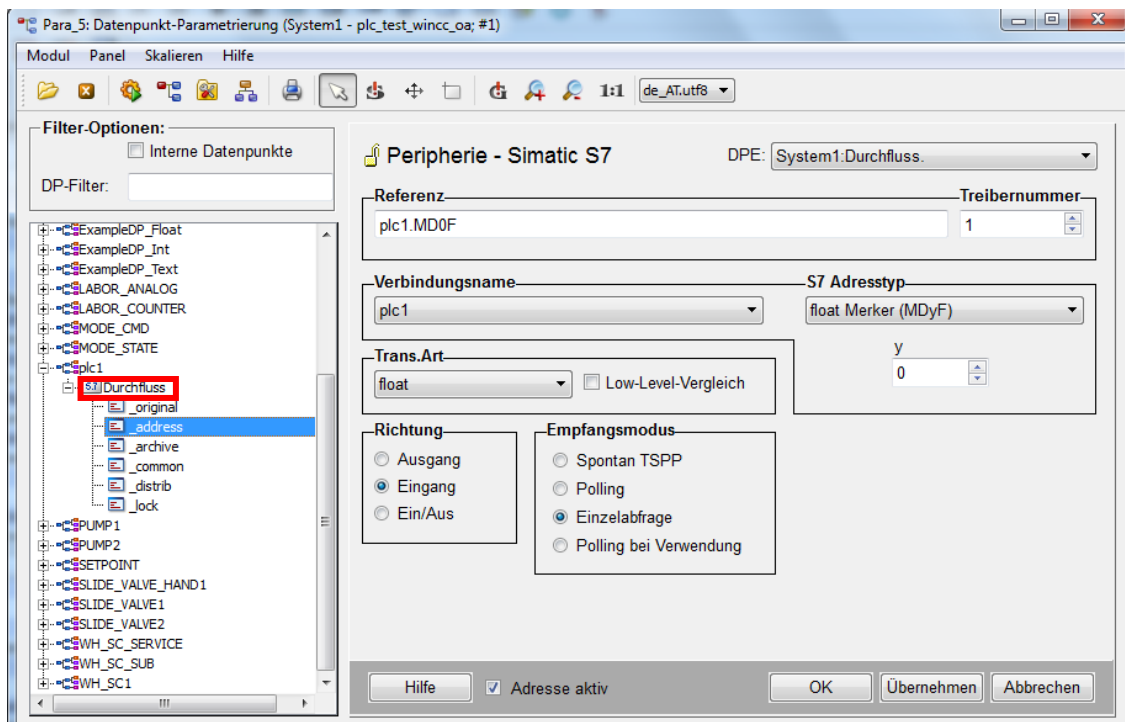


WinCC OA 3.11 SP1

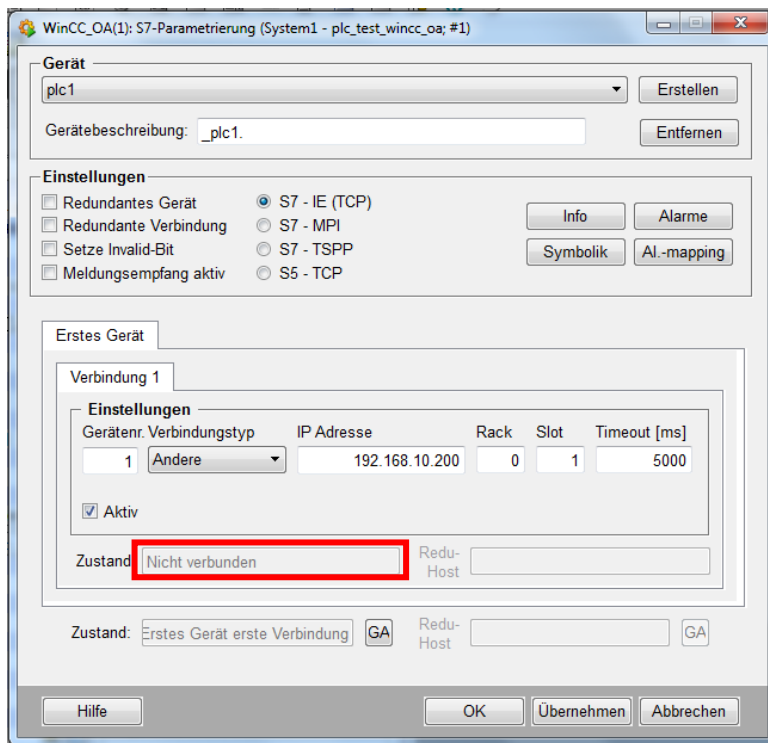

TIA Portal V12 SP1

plc_test ▶ PLC_1 [CPU 1211C DC/DC/DC]

Topologiesicht Netzsicht Gerätesicht

PLC_1

100%

PLC_1

101

1

7-1200 Baugrupp...

103

101

SIEMENS

6ES7 211-1AE31-0XB0

CPU 1211C DC/DC/DC

Geräteübersicht

Baugruppe	Steckplatz	E-Adresse	A-Adresse	Typ	Bestell-Nr.	Firmware	Kommentar
	103						
	102						
	101						
✓ PLC_1	1			CPU 1211C DC/DC/DC	6ES7 211-1AE31-0XB0	V3.0	
✓ DI6/DO4_1	1 1	0	0	DI6/DO4			
✓ AI2_1	1 2	64...67		AI2			
	1 3						

plc_test ▶ PLC_1 [CPU 1211C DC/DC/DC] ▶ PLC-Variablen

Variablen Anwenderkonstanten Systemkonstanten

PLC-Variablen

Name	Variablen-tabelle	Datentyp	Adresse	Rema...	Sichtb..	Erreic...	Beobachtungswert	Kommentar
Spannung	Standard-Variablen...	Int	%IW64				409	
Durchfluss	Standard-Variab...	Real	%MD0		✓	✓	0.07396556	
<Hinzufügen>					✓	✓		

Projektnavigation

Geräte

plc_test

Neues Gerät hinzufügen

Geräte & Netze

PLC_1 [CPU 1211C DC/DC/DC]

Gerätekonfiguration

Online & Diagnose

Programmbausteine

Technologieobjekte

Externe Quellen

PLC-Variablen

Alle Variablen anzeigen

Neue Variablen-tabel...

Standard-Variablen-tab...

PLC-Datentypen

Beobachtungs- und Force...

Programminformationen

Textlisten

Lokale Baugruppen

Gemeinsame Daten

Dokumentationseinstellun...

Detailsicht

Online-Zugänge

Diagnose

Allgemein

Diagnosestatus

Diagnosepuffer

Zykluszeit

Speicher

PROFINET-Schnittstelle [X1]

Funktionen

PROFINET-Schnittstelle [X1]

Ethernet-Adresse

Netzwerkverbindung

MAC-Adresse: 00-1C-06-19-09-6C

IP-Parameter

IP-Adresse: 192.168.10.200

Subnetzmaske: 255.255.255.0

Default-Router: 0.0.0.0

IP-Einstellungen: ---

IP-Einstellzeit: ---

Ports

Name	Status	Einstellungen	Betriebsart
Port 1 (X1P...	OK	automatisch	TP 100 Mbit/s...

Projektnavigation

Geräte

- plc_test
 - Neues Gerät hinzufügen
 - Geräte & Netze
 - PLC_1 [CPU 1211C DC/DC/DC]
 - Gerätekonfiguration
 - Online & Diagnose
 - Programmbausteine
 - Neuen Baustein hinzufügen
 - Main [OB1]
 - Input_to_real [FC1]
 - Technologieobjekte
 - Externe Quellen
 - PLC-Variablen
 - Alle Variablen anzeigen
 - Neue Variablen-tabelle hinzufügen
 - Standard-Variablen-tabelle [18]
 - PLC-Datentypen
 - Beobachtungs- und Forceta-bellen
 - Programminformationen
 - Textlisten
 - Lokale Baugruppen

plc_test ▶ PLC_1 [CPU 1211C DC/DC/DC] ▶ Programmbausteine ▶ Main [OB1]

Schnittstelle

	Name	Datentyp	Kommentar
1	Temp		
2	<Hinzufügen>		

Logik-Symbole: & >=1, <-I, -OI, <-I, <-I

Bausteintitel: "Main Program Sweep (Cycle)"

Kommentar

Netzwerk 1:

Kommentar

Diagram details: A function block 'Input_to_real' (FC1) is shown. The input 'Signal' is connected to '%IW64' with a value of 50.0. The output 'Durchfluss' is connected to '%MD0'. There are also labels for 'Spannung' and 'Skalierung'.

100%